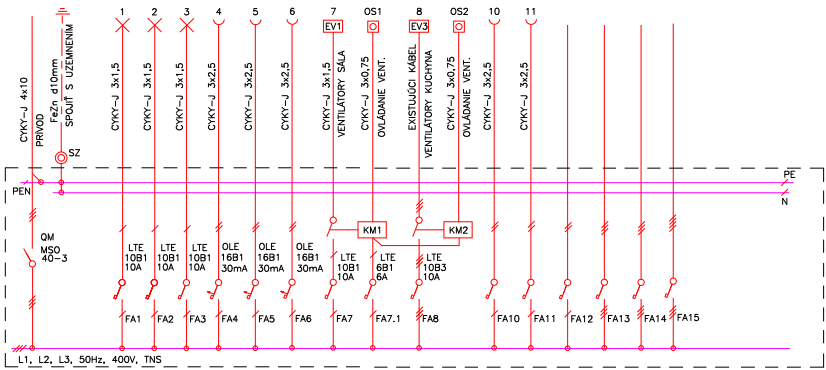

EXISTUJÚCI OCE?OPLECHOVÝ ROZVÁDZAČ
KRYTIE: IP 40/20

NAPAŤOVA SUSTAVA: 3, PEN, 50Hz, 400V, TNC
3, N, PE, 50Hz, 400V, TNS
2, DC, 8V
OCHRANA: IZOLÁCIOU, KRYTMI
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM
MALÝM NAPATÍM SELV
PRIESTORY: VIĎ PROTOKOL STN 332000-5-51
Pi = 5kW Ps = 3kW

220 IKO 1998 EZ P A EZ			
VYPRACOVAL:	ING. ĎURI	KRAJ. KOŠICKÝ	
MIESTO:	MALÉ OZOROVCE		
STAVEBNÍK:	OBEC MALÉ OZOROVCE	FORMÁT	2A4
STAVBA:	REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU	DÁTUM	6/2018
		ÚČEL	DRP
OBJEKT:	ELEKTROINŠTALÁCIA	ČÍSLO ZÁKAZKY	6418
OBSAH:	ROZVÁDZAČ HR	MIERKA	ČÍSLO VÝKRESU 2